



JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
JŪRMALAS OSTAS PĀRVALDE

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, mob. tālrunis 29456411
E-pasts: osta@jurmala.lv

2020.gada 29.jūnijs
Nr.3.-6/275

Atbildes uz jautājumiem

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas ostas pārvalde” 2020.gada 29.jūnijā saņēma SIA “Baltijas jūras ģeoloģijas centra” vēstuli “Pretendenta jautājumi”, Nr.BJ-20N/41.

Jautājums:

1. Vai Pasūtītājs ir pieprasījis Zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu par Lielupes grīvas padziļināšanas darbiem no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”?

Atbilde:

1. Jā, Pasūtītājs ir saņēmis Zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu par Lielupes grīvas padziļināšanas darbiem no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”.

Jautājums:

2. Vai ir saskaņotas grunts paraugu ņemšanas vietas ar VVD? Ja ir, tad vai ir veikta paraugu izņemšana un grunts kvalitātes noteikšana laboratorijā?

Atbilde:

2. Pasūtītājam nav saskaņotas grunts paraugu ņemšanas vietas ar VVD.

Jautājums:

3. Vai arī šo darbu izpilde jāparedz līguma izpildes laikā?

Atbilde:

3. Iepriekš minēto darbu izpilde ir jāparedz Izpildītājam, atsaucoties uz Nolikuma 8.2.2. punktu.


Jautājums:

4. Lūdzam informāciju par precīzām grunts novietnes robežām plānā un krautnes pieļaujamo augstumu, lai precīzi noteiktu krasta darbu un zemes tehnikas izmaksas.

Atbilde:

4. Paredzams, ka izsmeltās grunts pagaidu novietne atradīsies Buļļuciems 0102, Jūrmalā. Iepriekš izsniegtajos Valsts Vides dienesta Tehniskajos noteikumos Nr.RI15TP0148 netika minēts krautnes pieļaujamais augstums.

Grunts pagaidu novietne Buļļuciems 0102, Jūrmala

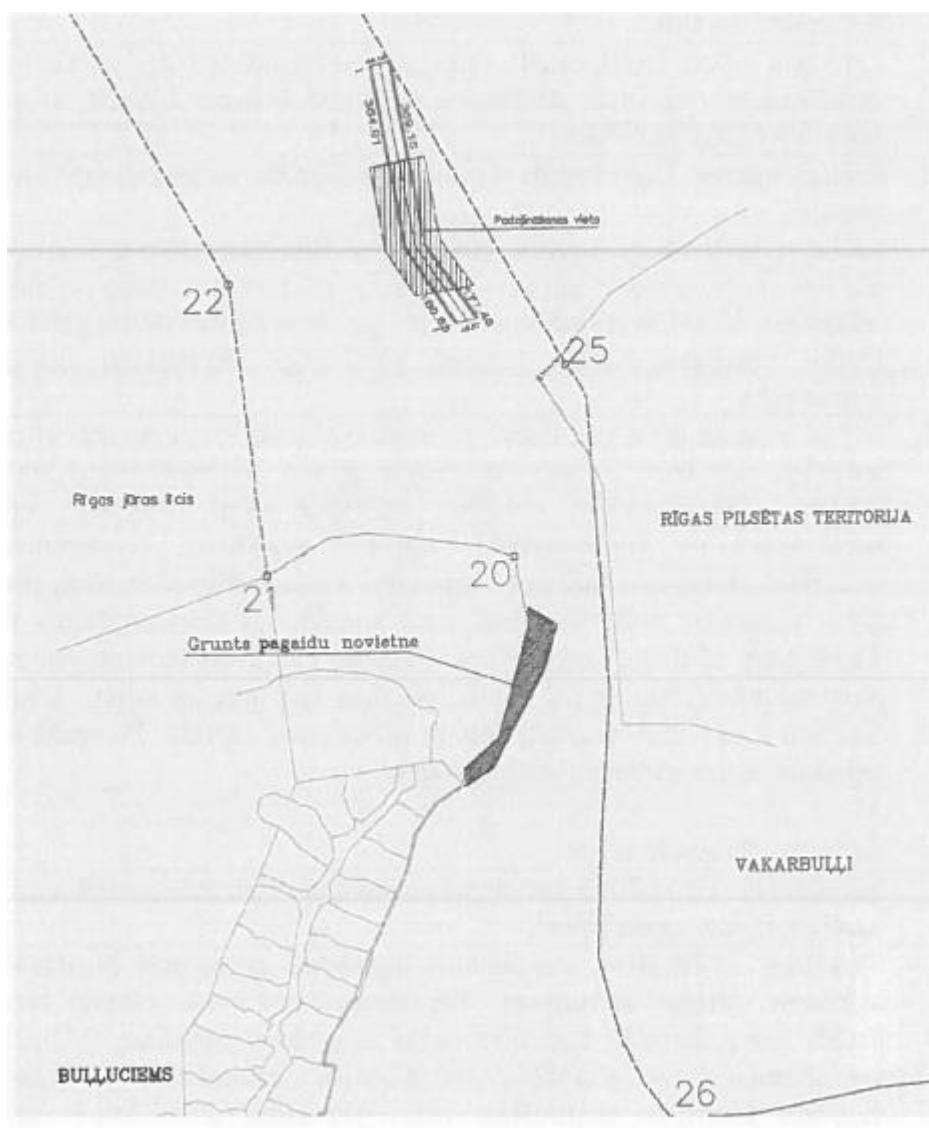

Pārvaldnieks

Andrejs Bērziņš

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

L.Klikiča
29128272